

Министерство транспортного строительства СССР  
Главтранспроект  
Гипротранссигнализация  
октябрь 1970 Шифр "П", "ЭЦБ", "ЭЦМ" № 1247/655 Составил Орехов

## УКАЗАНИЯ

### ДВУХЦВЕТНАЯ ИНДИКАЦИЯ БЛОК-УЧАСТКОВ/УДАЛЕНИЯ И ПРИБЛИЖЕНИЯ/ НА ТАБЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Для повышения достоверности и надежности индикации на табло электрической централизации о состоянии блок-участков приближения и удаления следует применять предложенную инж. Аильцовым П.Н. двухцветную индикацию каждого участка. При этом свободность участка контролируется белым огнем, занятость - красным огнем, отсутствие контроля - погашенными белым и красными огнями.

Тогда в схемах с неразделенным контролем состояния блок-участков удаления, при занятии первого блок-участка удаления контрольные лампы /белая и красная/ второго участка будут погашены, свидетельствуя об отсутствии контроля состояния второго блок-участка удаления.

На находящихся в эксплуатации точечных пультах для осуществления двухцветной индикации можно установить дополнительно патроны коммутаторных ламп /черт. 34-00-00/

На вновь проектируемых точечных и желобковых пультах для контроля блок-участков приближения и удаления устанавливать типовые световые ячейки.

Указанные изменения учитывать во всех проектах рабочие чертежи которых будут выполняться в 1971 г. и последующие годы.

В приложении приведены схемы /включения лампочек/ индикации состояния блок-участков приближения и удаления.

Основание: Письмо Главного управления сигнализации и связи МПС от 27 июля 1970 г. № 702 ЦТех.


Начальник Технического  
отдела

Степанов/

Пульт-табло ЭЦ


со световыми ячейками

— К — F — З —

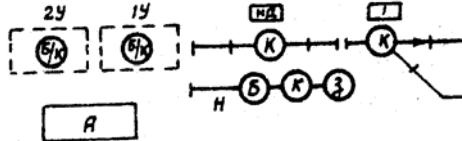




с отдельными  
патронами для ламп

— К — Б — З —

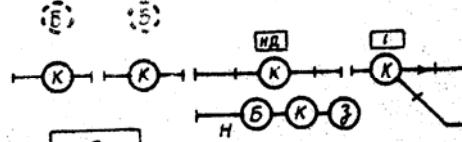

А/Б пост тока

участки удаления и приближения

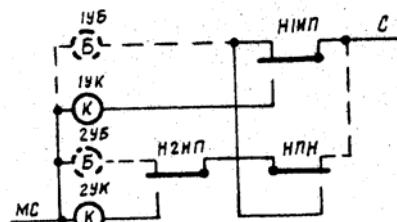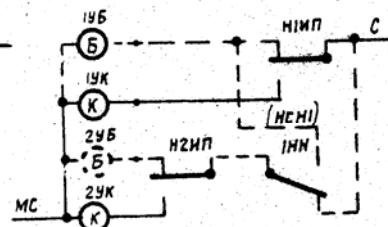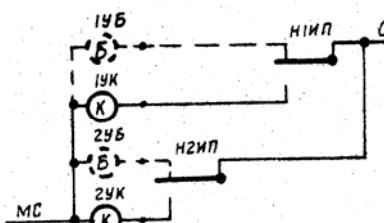


Примечание:

Дополняемый монтаж в  
действующих устройствах,  
выполненных по схемам  
альбомов ЭЦ-2, ЭЦ-4, Тр-66  
показан пунктиром.


Приложение к указанию № 1247/653  
лист 1 ВС л. 2

Пульт - шабло ЭЦ

со световыми ячейками

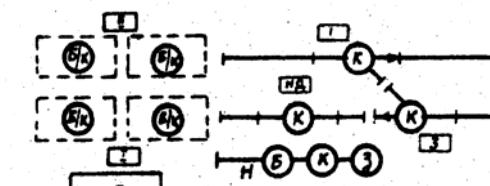


с отдельными  
патронами для ламп

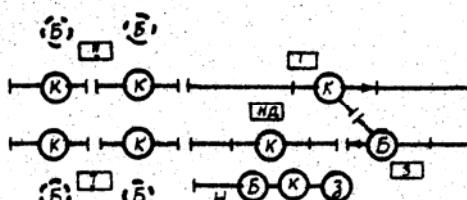


A/B пост. тока

A/B перемен. тока

участки удаления

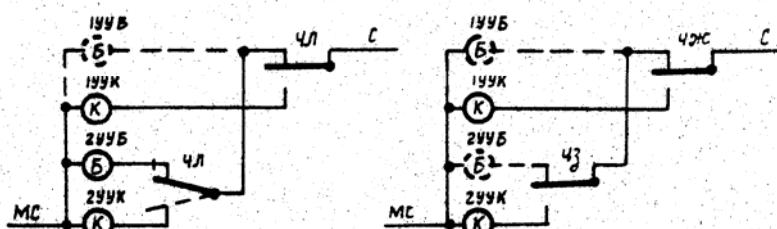

участки приближения

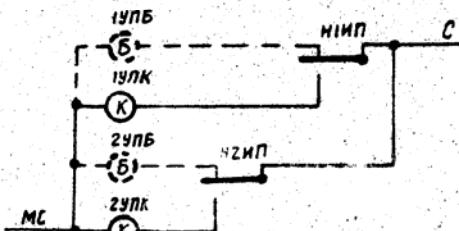

Приложение к указанию N 1247/653

лист 2 в с. л. 2

