

Министерство путей сообщения СССР
ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ
Апрель 1985 Шифр ГС-7 № 1247/1038 Составил И.П.Ланцова

УКАЗАНИЯ

по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи
на железнодорожном транспорте

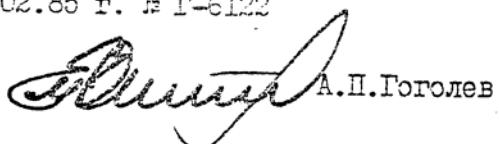
О наружном пожаротушении зданий.

Министерство путей сообщения доводит до сведения, что по согласованию с Главтехнормированием Госстроя СССР № I-39 от II.01.85 г. при проектировании зданий для устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи на малых (с количеством стрелок до 30) станциях, разъездах и остановочных пунктах, где отсутствуют системы централизованного водоснабжения, при объеме зданий до 1000 куб.метров и категории производств по пожарной опасности "В", предусматривать устройства наружного пожаротушения не требуется.

При незаконченном к моменту получения настоящего указания строительстве таких зданий и наличии в проектах устройств наружного пожаротушения, разрешаются отступления от проекта в части исключения этих устройств.

Основание: Указание МПС от 27.02.85 г. № Г-6122

Главный инженер института


А.П.Гоголев

