



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»  
(ОАО «РЖД»)

ФИЛИАЛ  
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ,  
СВЯЗИ И РАДИО  
НА  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  
«ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ»

## УКАЗАНИЕ


29.01.2004 № 1247/1577  
Шифр ПУ 27

Об изменении схемы ЩВПУ

Департамент автоматики и телемеханики ОАО "РЖД" согласовал разработанное ВНИИАСом изменение схем электрического щита выключения питания с дистанционным управлением ЩВПУ для исключения отключения питания при ударных вибрациях корпуса щита.

Указанные изменения в действующих установках должны быть выполнены на месте. Саратовский ЭТЗ будет в дальнейшем выпускать щиты ЩВПУ с предложенными изменениями.

Схема электрическая принципиальная ЩВПУ ч. 36873-00-00ЭЗ

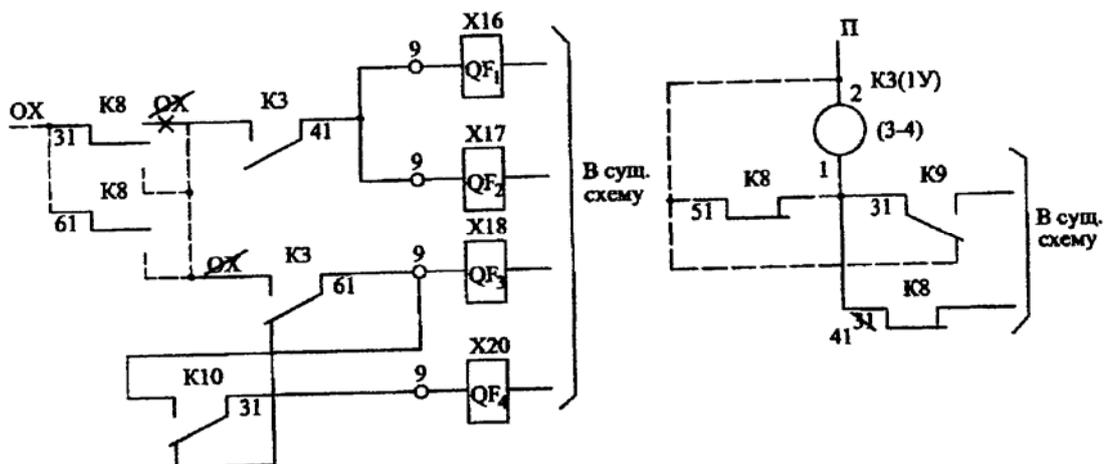

Указание утверждено Департаментом автоматики и телемеханики ОАО "РЖД" письмом ЦШТех – 16/3 от 21.01.04 г.

Главный инженер института

А.Н. Хоменков

Крупницкий  
тел. 33-340

