


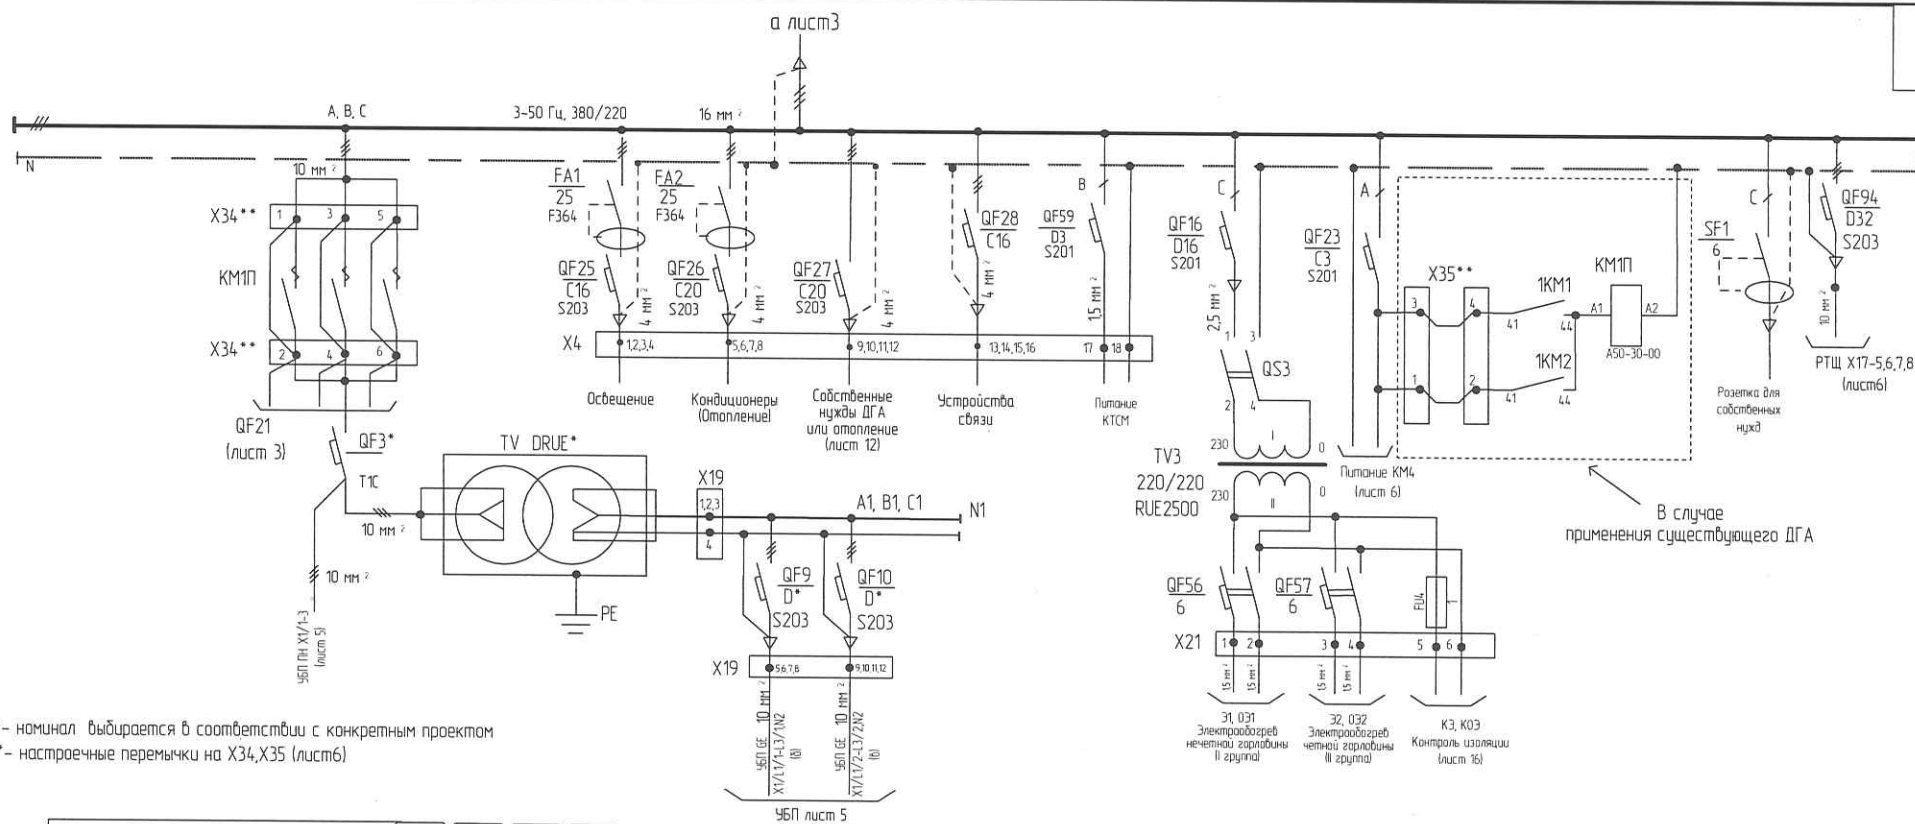



Таблица настроечных
перемычек в зависимости от
количества и вида
подключаемых вводов

Вывод клеммной калодки X35	1ф.2ф	1ф.ДГ.А (суц.)	1ф.ДГ.А (ноб.)	1ф.2ф.ДГ.А (суц.)	1ф.2ф.ДГ.А (ноб.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Вывод клеммной калодки X34	1ф.2ф	1ф.ДГ.А (суц.)	1ф.ДГ.А (ноб.)	1ф.2ф.ДГ.А (суц.)	1ф.2ф.ДГ.А (ноб.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

* - настроечные перемычки на X35 (лист 6)
 ** - сечение кабеля в соответствии с конкретным проектом

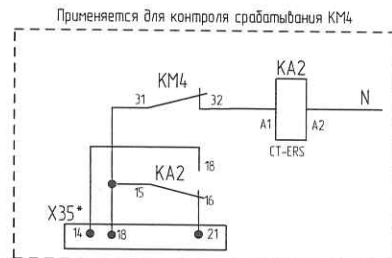

УБП-ПН X2/1-4 (лист 5) или
 УБП-GE X1/L1-L3,N2 (лист 5)

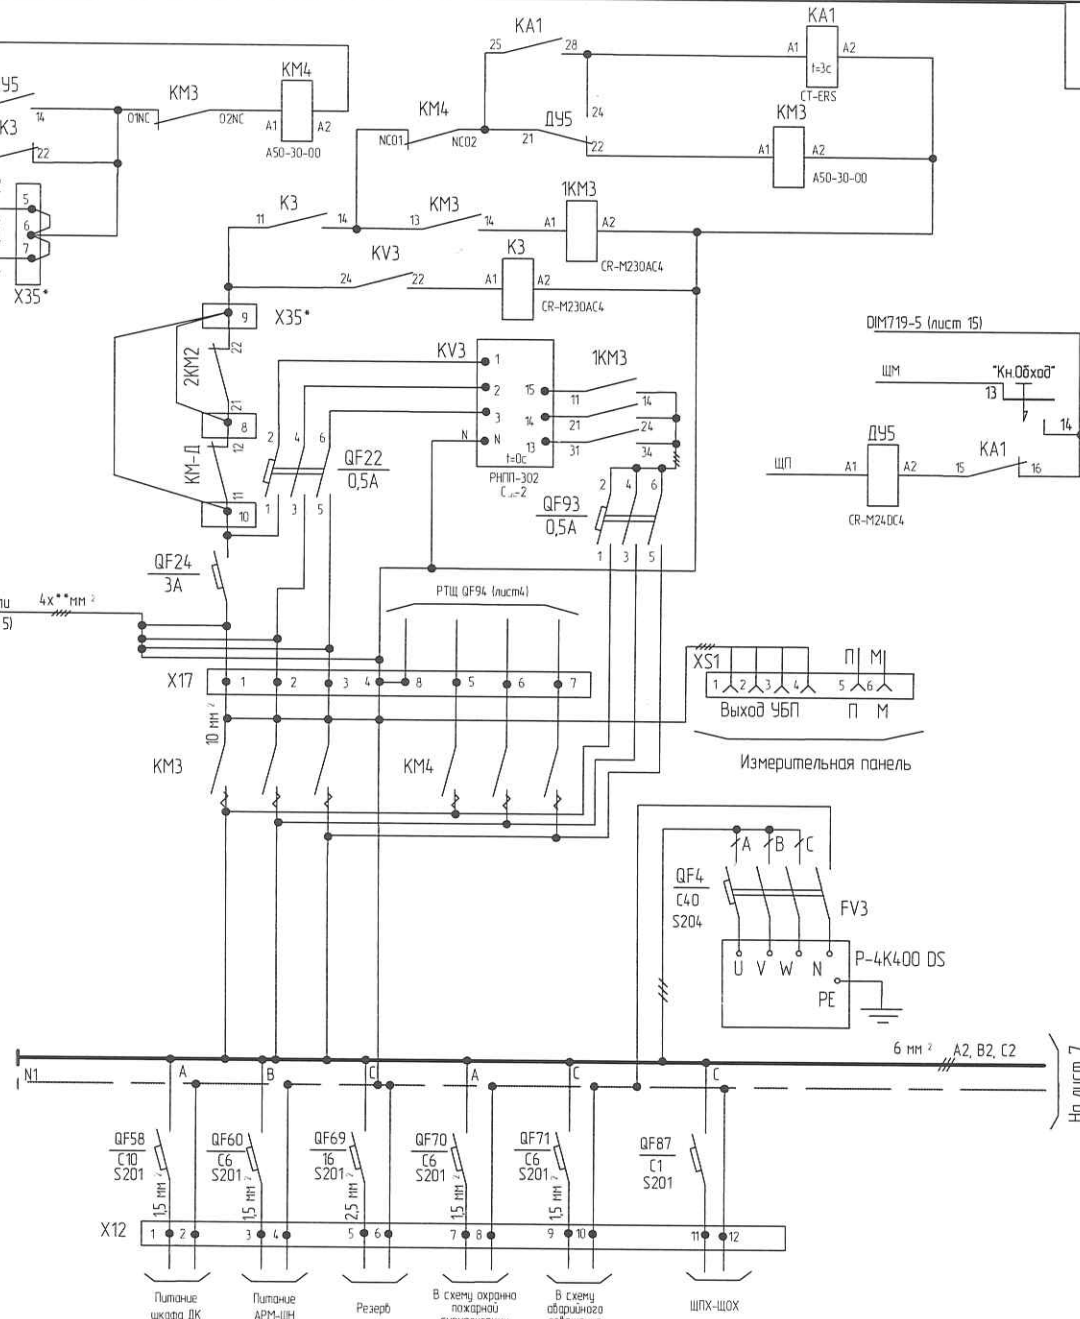

Распределительно-трансформаторный щит (РТЩ)

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

PBTA.657122.003-TP

