


Условные обозначения проводов				
Обозн. провода	Классификация (марка) провода	Сечение мм ²	Напряжен. изоляции (не менее)	
4°	* ПС * * * нг(А)	1х4	300	
1,5°	* ПС * * * нг(А)	1х1,5	300	
1°	* ПС * * * нг(А)	1х1	300	
4х0,5°	* ПС * * * (Э) нг(А)	2х2х0,5	300	
* ПС * * * нг(А) (1) (2) (3)(4) (5) (6) (1) - провод (П) или кабель (К); (2) - предназначен для подвижного состава (ПС); (3) - материал изоляции; (4) - материал оболочки; (5) - наличие экрана (Э) или прощек; (6) - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке (нг(А)) или огнестойкие кабельные изделия (нг(А)-FR) * - требования не предъявляются				

				ТЭМ18ДМ.070.11.00034				
1	Зам.	СНРБ0473-22	Подп.	006.2022	Монтаж электрооборудования холодильной камеры. Схема электрическая соединений.	Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А				
Разраб.	Гуща	Подп.	006.2022					
Пров.	Богатырев	Подп.	006.2022					
Т.контр.								
Нац. бюро	Крихели	Подп.	006.2022	Лист 1		Листов 2		
Н.контр.	Богомедова	Подп.	006.2022	000 "ТМХ Инжиниринг"-Б34				
Утв.	Сударев	Подп.	006.2022					

Подключение шкафа N5

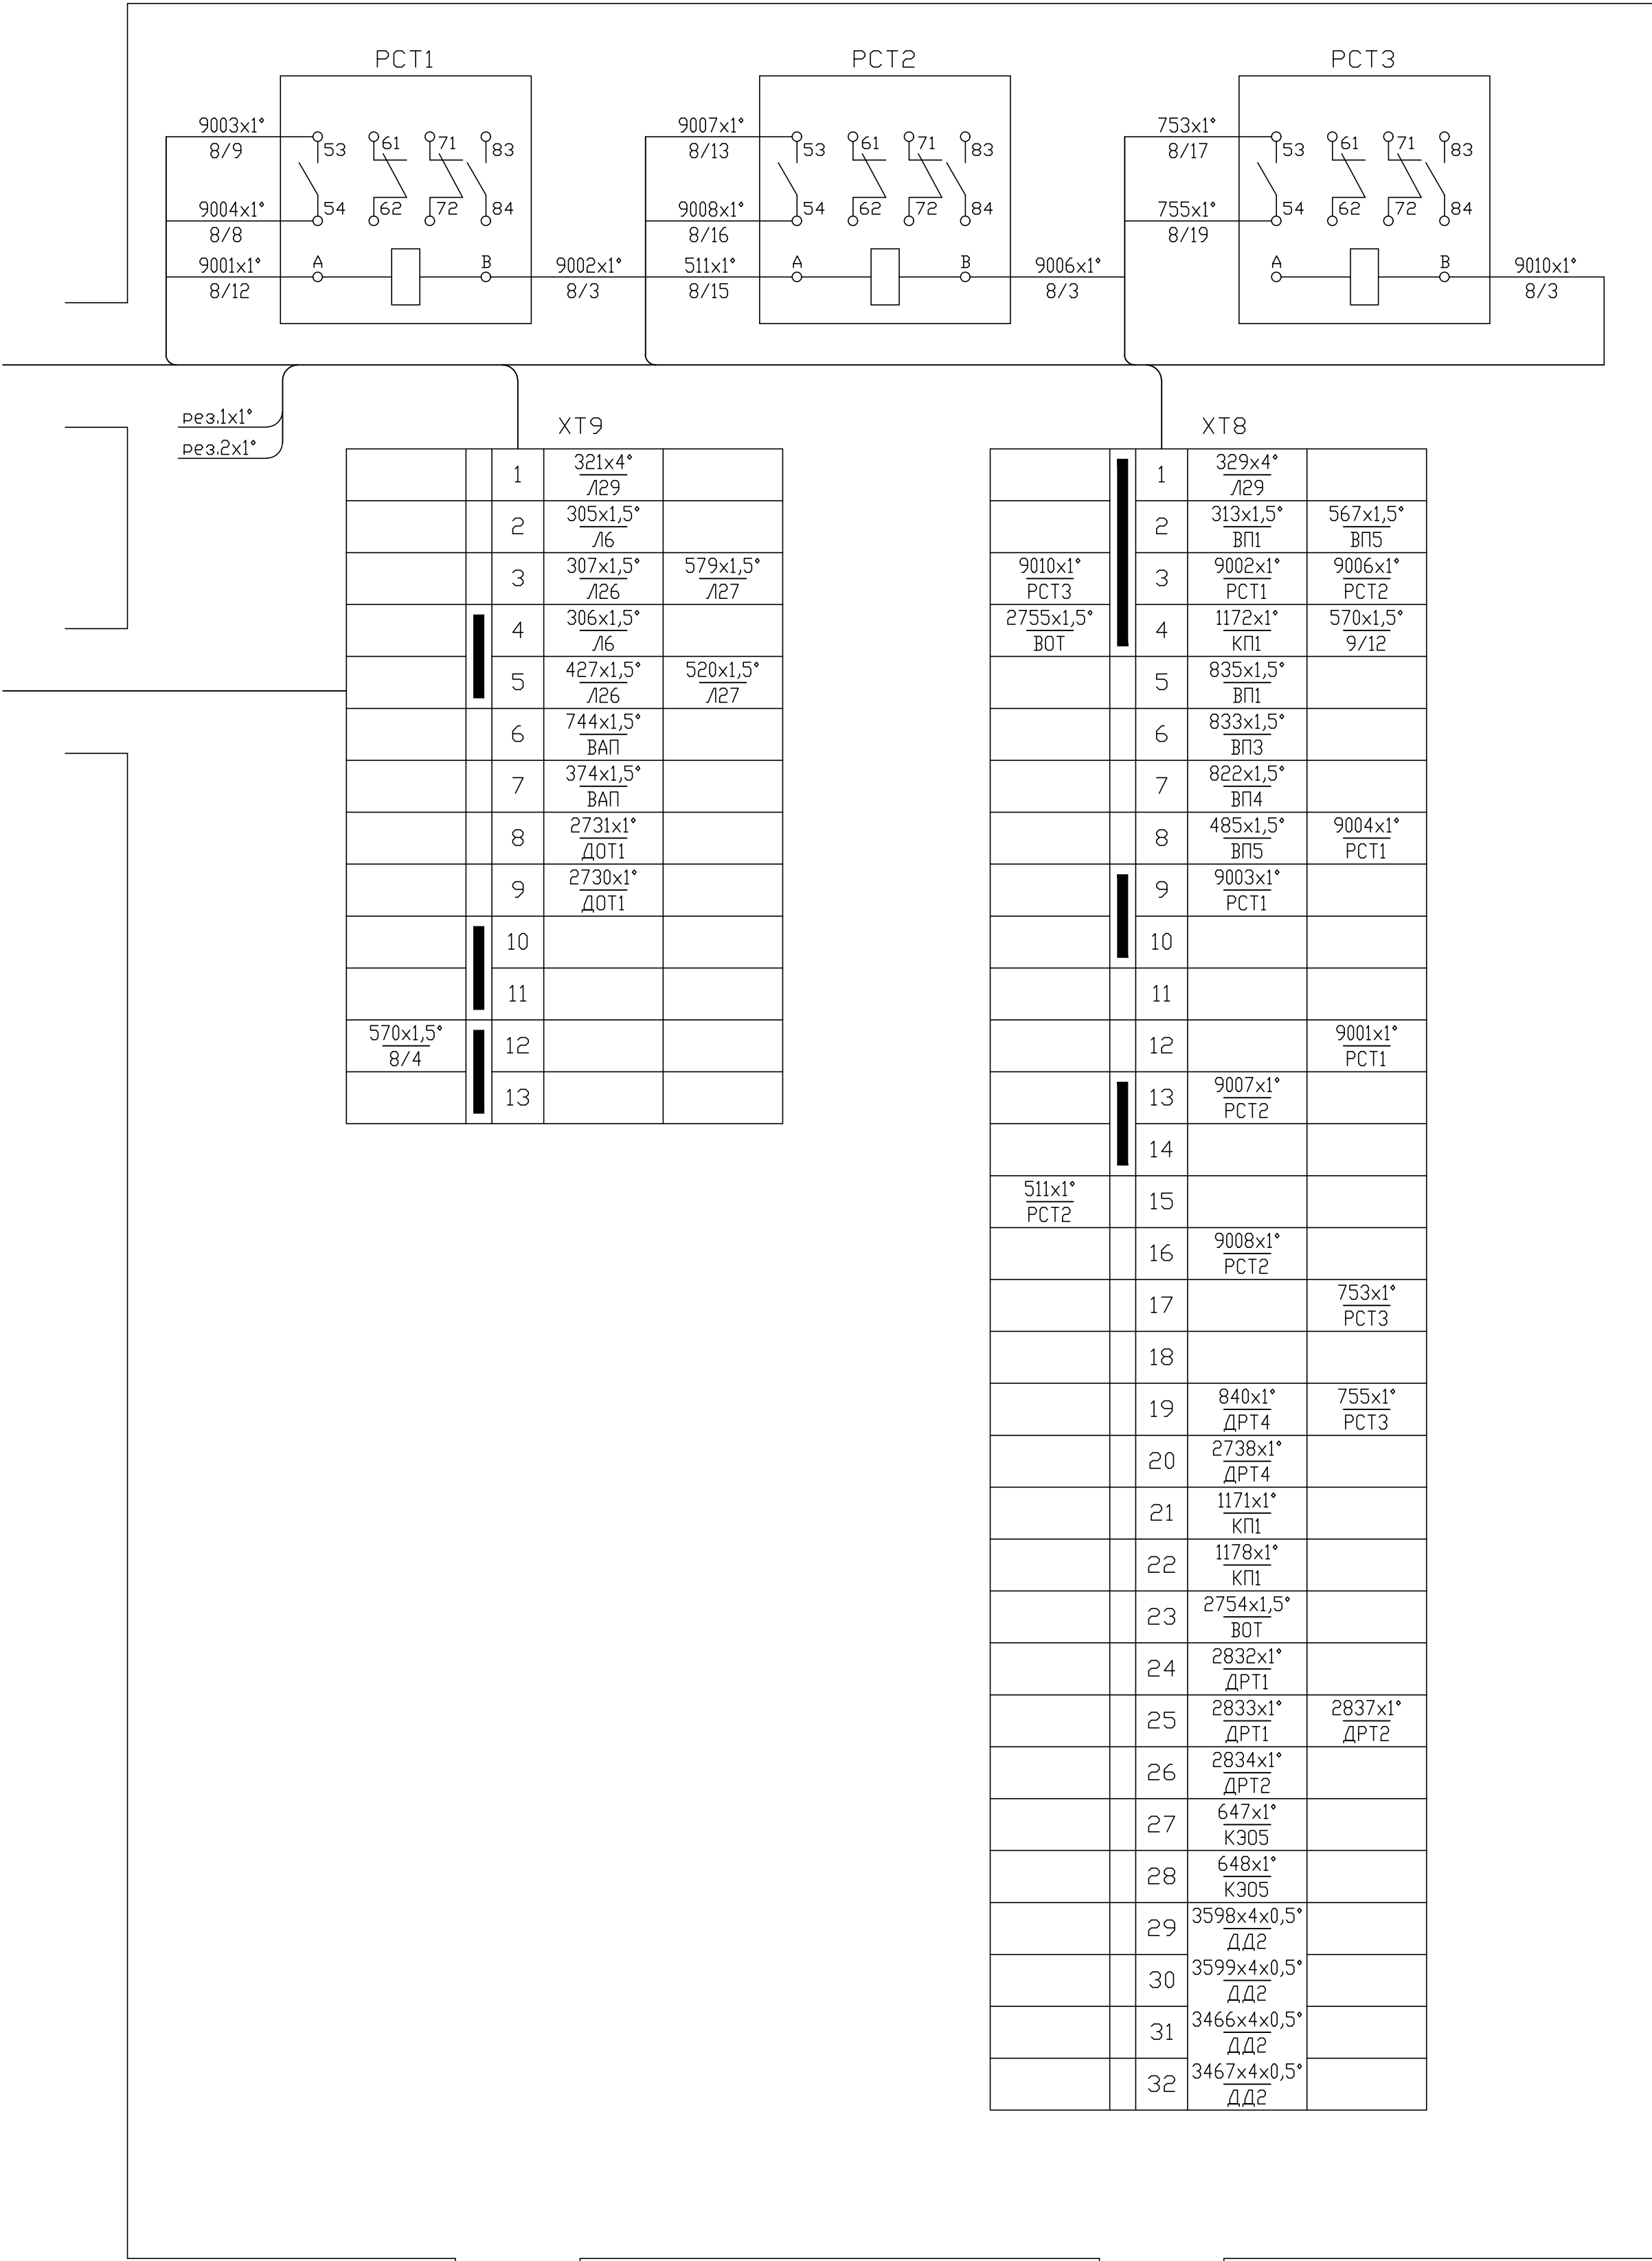

Инев. подл.	Подп. и дата	Взам. инев.Н	Инев.Н дубл.	Подп. и дата
ЭМ 017025	<Подп.> 20.01.2020			