


Лист № 1

Лист № 1

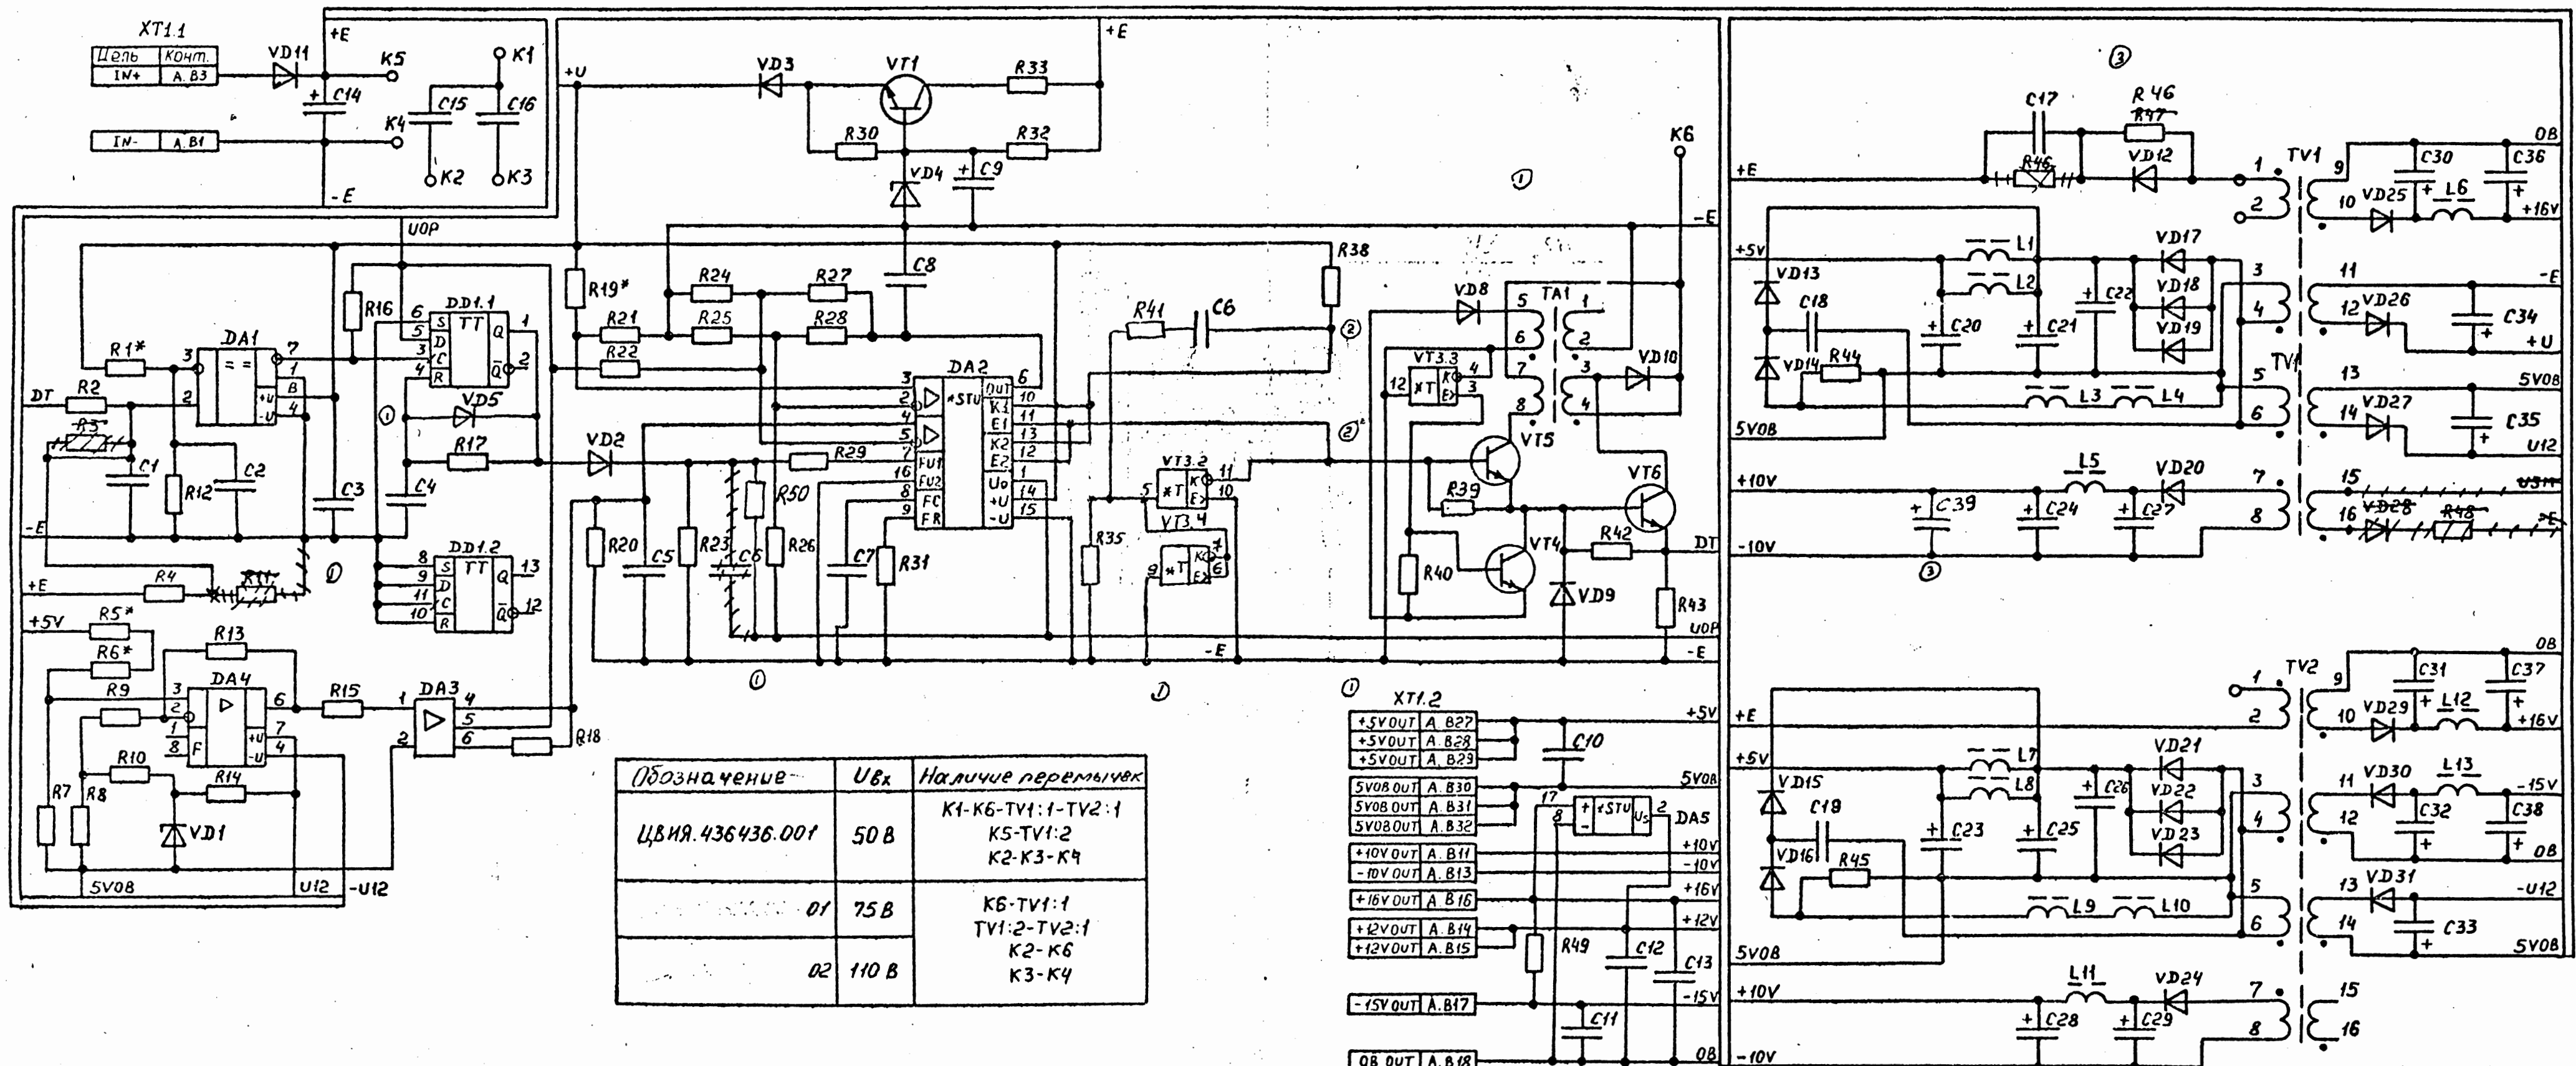

* Подбирают при регулировании.
К - кроссировочный контакт

Экземпляр ОКОЛОТКА					ЦВИА 436436.001 93				
3	502-15-863/4	18.95	18.95	18.95	Вторичный источник питания ВИП Схема электрическая принципиальная				
2	502-15-804/4	18.95	18.95	18.95					
1	502-15-622/4	18.95	18.95	18.95					
Изм. лист	№ докум	Подп	Дата	Изд					
Разраб	Елгин	С.С.	14.08.85	1					
Проб	Азаров	С.С.	15.08.85	1	Лист 1 из 1				
Т. контр									
Нач. КБ	Якимов	С.С.	15.08.85	1					
Н. контр	Заиченко	С.С.	15.08.85	1					
Утв.	Быков	С.С.	15.08.85	1					