


перв примен
17 авг 95
Умб Кривой Подп у дата Взам инвн. Умб Кривой 10 Подп у дата
2011.01 12.08.95

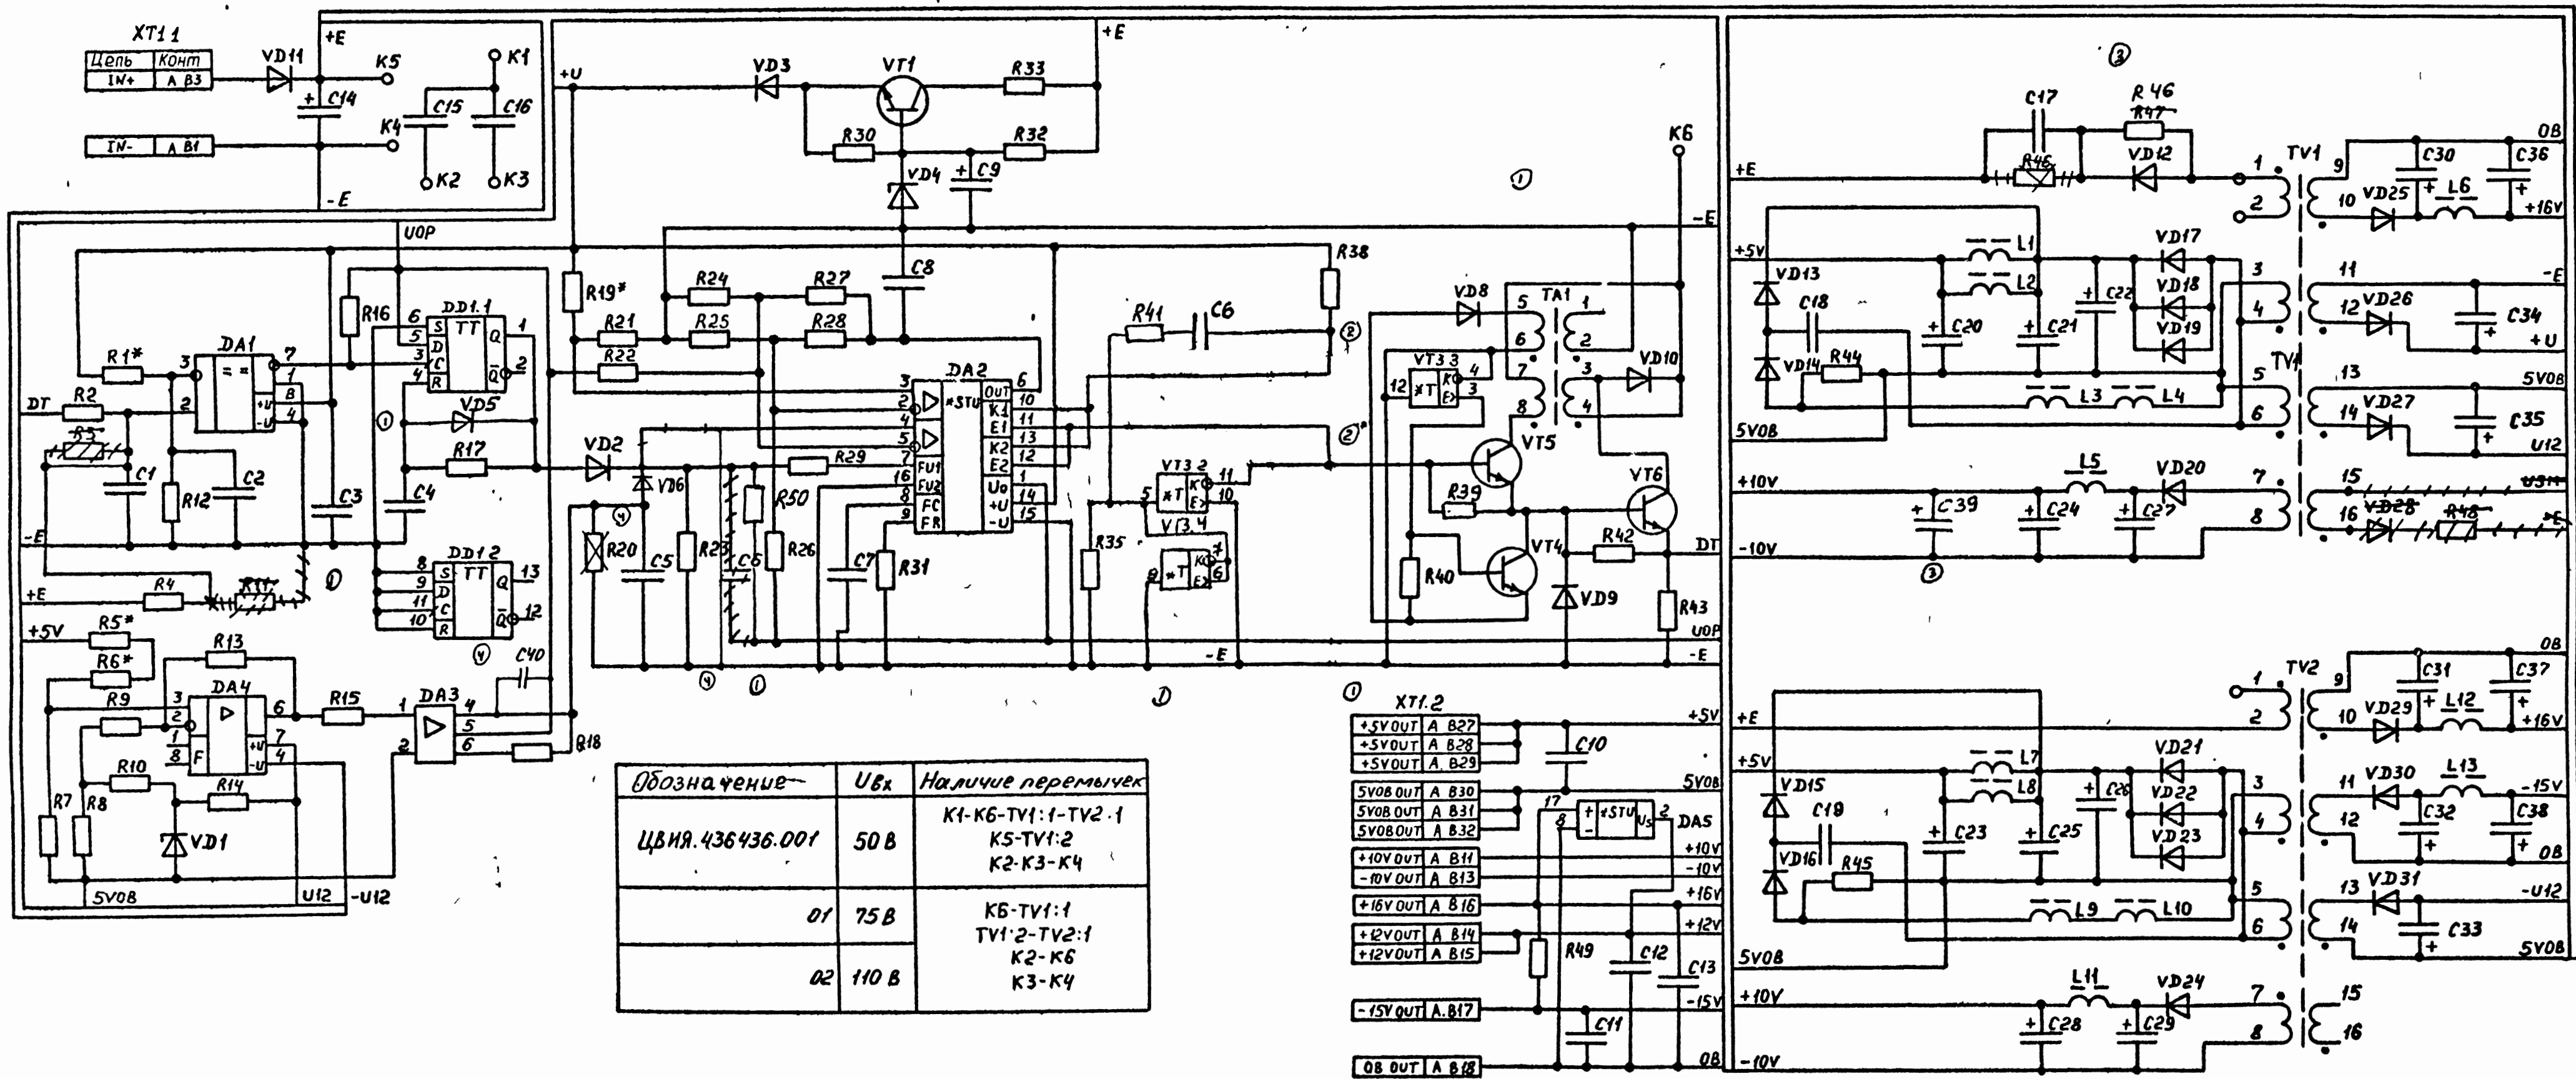

* Подбирают при регулировании.
К - кроссировочный контакт

2-15-57
3 5 -15-863
2 02.15-870/4
1 - 50 -15-622
Умб Кривой Подп у дата Взам инвн. Умб Кривой 10 Подп у дата
2011.01 12.08.95

ЦВИА 436436.001 ЭЗ

Вторичный источник
питания ВИП
Схема электрическая
п инициальная

Лист Листов 1

Умб Кривой Подп у дата Взам инвн. Умб Кривой 10 Подп у дата
2011.01 12.08.95